



Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Osztályozás

Tárgy

628.1

Hely

Idő

"1923"

Személy

Szerző:

Cím: *Mi történt a vízműveknél?*

Forrás:

Az Ujság

Bp

1923. 3. 3.

(Hely)

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)


Mi történt a vízműveknél?

— A vízkatasztrófa okai és magyarázata. —

Három hete tart már a fővárosban a vízhiány és a vele járó pánik. A hivatalos tényezők ahelyett, hogy a nagyközönséget a vízműtelepen történt katasztrófáról őszintén és kiemelten tájékoztatták volna, titokzatos hallgatásba merültek és ezzel követték el a legnagyobb hibát. Mert a titkolódzásnak ebben az esetben semmi értelme és — a hatóságok szempontjából — semmi oka sincsen.

Az Ujság, hogy végre a nagyközönség tisztán lásson a vízműveknél történt szerencsétlenség ügyében és hogy nyugalommal várja a nagy apparátussal megindított javítási munkák befeje-

tornába, amely Dunakeszi község határától a vízműtelepig a Duna mentén húzódik el. (A rajzon a pontokkal megszakított vonal mutatja az iker-csatorna útját.) Az iker-csatorna, mint a neve is mutatja, két másfél méter átmérőjű, lejtősen haladó, kiépített, boltozatos csatorna, amelyen át a kutakból kiszívott víz a főtelep turbináihoz folyik. A turbinák azután a hetvenhárom kut vizét a két ugynevezett ezerkétszáz-as főnyomócsőbe hajtják és innét oszlik el a víztömeg a csőhálózat minden részébe.

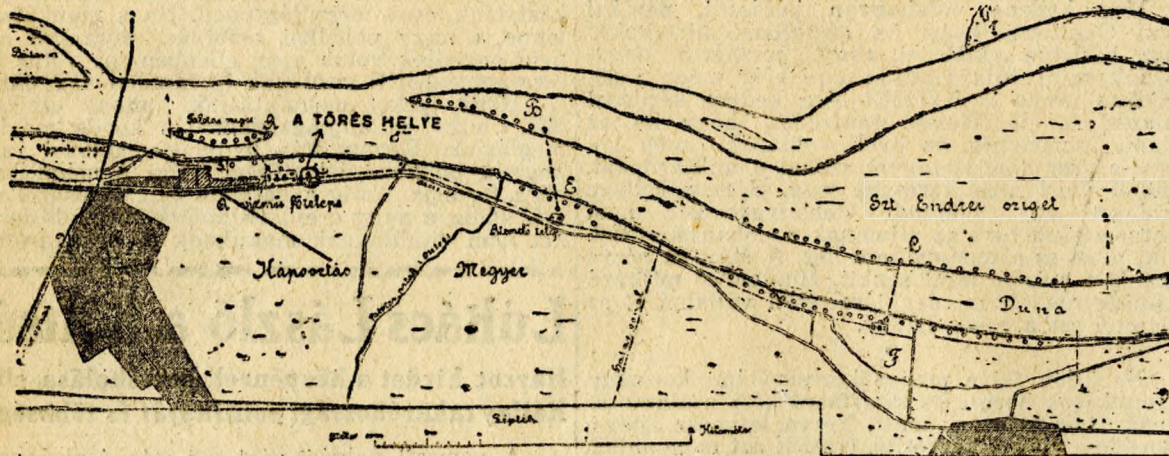

zését, megszerezte a káposztásmegyéri vízművek helyszínrajzát s ennek alapján a következőkben számolt be a vízkatasztrófáról.

A káposztásmegyéri vízműtelep hetvenhárom kutnak a vizét közvetíti a vízvezetéki csőhálózatba. A hetvenhárom kut vize három átemelő telep segítségével szívódik fel és kerül az iker-csatornába, amely a nagy föld- és víztömeg nyomása alatt azon a ponton omlott be, amelyen — a lejtés következtében — a nyomás a legnagyobb volt: a főtelep közvetlen közelében. (A rajzon kettős kör jelzi a helyét.) A beomlás következtében hatvan-

egy kutnak a vize maradt el és csupán a főtelep-pel szemben fekvő tizenkét kut szolgáltatott vizet. (A rajzon kis körök mutatják a kutak helyét.) Ez okozta a bajt és ez a magyarázata a vízhiánynak. A tizenkét kuton kívül még a pesti oldal rendelkezésére áll a Markó-utcai telep által szolgáltatott — mindenesetre nem nagy — vízmennyiség is.

A hatóság melegségül szolgál, hogy csak az árvíz teljes elmúltával láthatta tisztán a helyzetet; — a mulasztása azonban kétségtelen, mert amikor a baj mérvét már megállapította, azonnal őszintén fel kellett volna tárnia a helyzetet, mert ezzel sok hiábavaló bajnak, rémhírnek vehette volna elejét.

A helyzet ma az, hogy a dunakeszi-i átemelő telep ma is közvetíti a körzetébe tartozó kutak vizét, amelynek nagy része a megtört csatornán át is bejut a főtelepre. Lényegesen megjavul majd a helyzet, ha a beomlott csatornarész ideiglenes pótlására szolgáló körvezeték elkészül, ami talán már csak órák kérdése. Az iker-csatorna megjavítása csak ezután kezdődik. A csatornát a törés két végpontján elfalazzák és hozzáfognak a beomlott rész újjáépítéséhez. Ha ezzel a munkával is elkészültek, a vízszolgáltatás ismét zavartalan lesz.

Végül megemlítjük, hogy a sajtó képviselőinek holnap megmutatják a vízműveket. A delegáció vezetője Buzáth alpolgármester, a vízügyek teljhatalmu intézője lesz. Hogy a sajtószemlét, amiről eddig a főváros vezetőköréi hallani sem akartak, mi tette két hét múltán lehetségessé, nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy most lehetetlen lesz megállapítani: mi is történt tizenöt-tizenhat nappal ezelőtt.

Egyébként a vízművek helyreállítási munkálatait ellenőrző bizottság ma délelőtt értekezletet tartott a Városházán. Módot találtak arra, hogy az új csatorna bekapcsolásakor ne kelljen csökkenteni a jelenlegi vízszolgáltatást.

Egyébként a vízművek helyreállítási munkálatait ellenőrző bizottság ma délelőtt értekezletet tartott a Városházán. Módot találtak arra, hogy az új csatorna bekapcsolásakor ne kelljen csökkenteni a jelenlegi vízszolgáltatást.

Egyébként a vízművek helyreállítási munkálatait ellenőrző bizottság ma délelőtt értekezletet tartott a Városházán. Módot találtak arra, hogy az új csatorna bekapcsolásakor ne kelljen csökkenteni a jelenlegi vízszolgáltatást.